

Előterjesztés
Rétság Város Képviselő-testületének 2009. november 26-i ülésére

Tárgy: Rétsági Kistérségi Járóbeteg Szakrendelő villamos energia ellátásához tulajdonosi hozzájárulás ügye

Tisztelt Képviselő-testület!

A GA-Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u.1/a.) képviseletében a G-Lux Kft. villamos tervező iroda (2100 Gödöllő, Bajcsy-Zsilinszky u. 3/a.) tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be a kivitelezés alatt álló Rétsági Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központ villamos energia ellátására önkormányzati területen új földkábel hálózat fektetése tárgyában.

A benyújtott – Kosaras Ferenc vezető tervező által készített – tervdokumentáció szerint az építés alatt lévő intézet ellátására az önkormányzati tulajdonú 356/38 és 356/39 hrsz-ú ingatlanokon új 0,4 KV-os földkábeles hálózatot kell fektetni a – terület délnyugati szélén, a Vízmű területhez közel – meglévő OTR 20/630 transzformátor állomástól az új épület előtt telepítendő mérőszekrényig. A létesíteni kívánt hálózat fektetési mélysége a talaj szintjéhez képest az útkereszteződésben 1,5 m, a többi szakaszon 0,8m mélységben tervezett. A tervezésnél távlati lehetőségként figyelembe vették, hogy a volt laktanya területéről a későbbiekben új igények merülhetnek fel, a most kiépítésre kerülő hálózat tovább bővíthető.

A kivitelezési tervfejezet kitér arra is, hogy a munkák befejezése után a kivitelező tartozik a bontott burkolatok helyreállításáról gondoskodni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Rétság 356/38 és 356/39 hrsz-ú – önkormányzati tulajdonú – ingatlanokon a G-Lux Kft. által készített kiviteli tervek alapján a járóbeteg szakellátó elektromos hálózat kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról dönten szíveskedjen.

Rétság, 2009. november 19.


Mezőfi Zoltán
polgármester

Határozati javaslat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2009. (XI.26.) Kt határozata
-tervezet-

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GA-Magyarország Kft. képviseletében a G-Lux Kft villamos tervező iroda – az önkormányzat tulajdonában lévő, Rétság 356/38 és 356/39 hrsz-ú területen a Rétsági Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központ villamos energia ellátásához új földkábeles hálózat kivitelezési munkáihoz – tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmét megtárgyalta.

A változat:

Kosaras Ferenc (G-Lux Kft villamos tervező iroda, 2100 Gödöllő, Bajcsy Zsilinszky u. 3/a.) vezető tervező által készített tervdokumentáció alapján a Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a Rétság 356/38 és 356/39 hrsz-ú területeken a Rétsági Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központ villamos energia ellátásához új földkábeles hálózat kivitelezési munkáihoz. A munkák befejezése után a kivitelező tartozik a bontott burkolatok helyreállításáról gondoskodni.

A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít a kivitelezéssel kapcsolatban szükséges más hatósági engedélyek és hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól.

Határidő: azonnal

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

F.E.

GA Magyarország Kft képviseletében

G-Lux Kft

Villamos tervező iroda
2100. Gödöllő, Bajcsy Zsilinszky utca 3/a
Tervezési csoport:
Telefon/Telefax:⇒ (36) 28-512-516
Email:⇒ tervezo@glux.hu



GA-Magyarország Kft.

GAH Gruppe
GA-Magyarország Kft. | Tópark u. 1/a. | 2045 Törökbálint

1357	2009. 11. 11.
ÜGYINTÉZŐNK: KOSARAS DÁVID	
TEL.: 20/9613-925	

Polgármesteri Hivatal.
2651 Rétság, Rákóczi u. 20.

Ügyintézőnk: Kosaras Dávid
Tel.: 20/9613-925

Miklián Attila Úr részére

Tárgy: **Rétság, Kistérségi Rendelő Intézet villamos energia ellátása**

T. Címzett!

A mellékelt dokumentáció alapján, fenti tárgyú témában, kérjük **szakhatósági állásfoglalásukat, tulajdonosi és közútkezelői engedélyüket** megadni szíveskedjenek.
(Kérem nyilatkozatukkal 1 példány dokumentációt lebélyegezve visszaküldeni szíveskedjenek)

Melléklet: kiviteli terv – 2 példány


Köszönettel:

Kosaras Dávid

Gödöllő, 2009. november 6.

TERVEZETT 0,4 KV-OS FŐ NYOMVONALHOSSZ
MÉLYSÉG: (NYOMVONAL VEZETÉS: Ü

61,5 fm
KPE 160 4x2 fm
zöldszámban 59 fm
járda alatt 2,5 fm

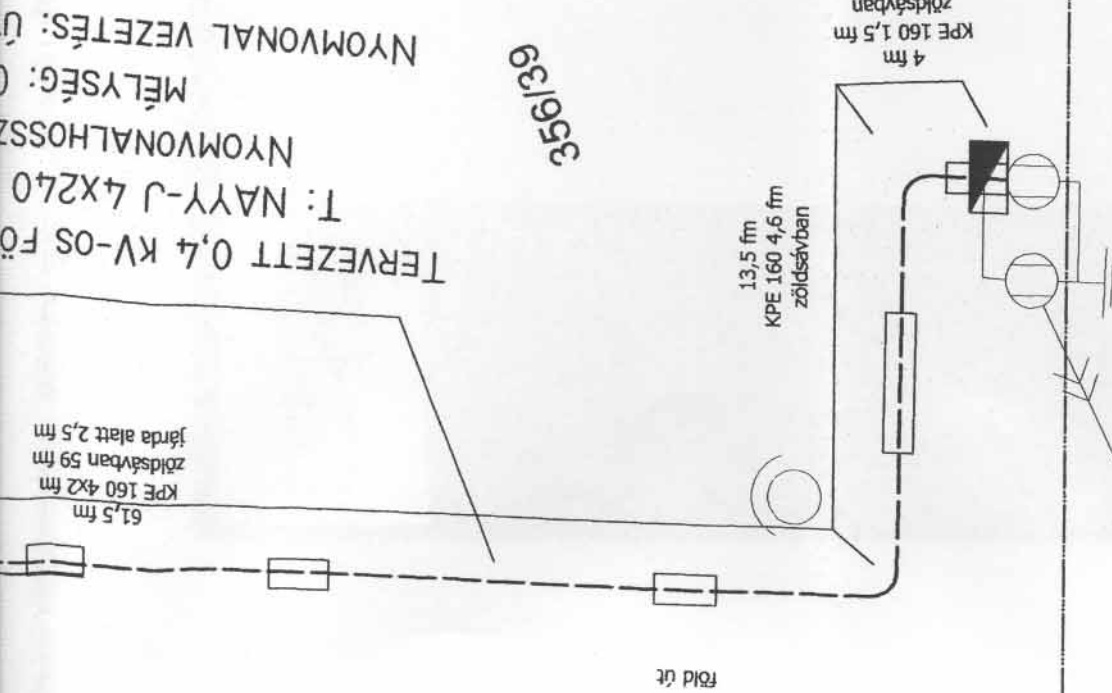

OTR 20 / 630 állomás
T: BMSZ 1L/2F szekrény

Jelmagyarázat

--- Tervezett 0,4 kV-os földkábeles hálózat



Tervezett elosztószekrény



Meglévő elosztószekrény

Érintésvédelem:

0,4 kV-on nullázás (TN)

Egyébb:

-kábelhálózatok nyomvonalvezetését és mélységét általánosan szakaszonként megadtuk. Kábelvédelem a védőcső nélküli szakaszokon: kábelteglázási

Rendelő Intézet csatlakozó terve (mérőszekrény) nem része tervünknek.
-Meglévő OTR állomásra, új BMSZ szekrény szerelendő fel, am éretlen feleli oldal oszlopra. A szekrény megtáplálásáraföldkábel szerelendő fel, amely a szekrény légvezeték oldalán kell kivezetni, és közvetlenül az OTR elosztóba kell bekötni, méretlen oldalra. Ennek megvalósítására, oldalirányból bevezetést kell kialakítani, a földkábel részére, a bekötéshez új furatokat kell képezni a kifizettségű sinezésre, szakaszoló után!

Munkaszám:	0.	Tervszám:	TK 025/09
Vezető tervező Kosaras Ferenc		Készítettek 2009-10	Méretarány M 1:500
GA-Magyarország Kft. GAH Gruppe GA-Magyarország Kft. Tópark u. 1/a. 2045 Tiszkabány			
RÉTSÁG, KISTÉRSÉGI SZAKORVOSI RENDELŐ INTÉZET VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁSA			
Nyomvonalrajz		Lap	Kiadtuk
Rajz száma	V-1-04	1	2009-00-00

Rendelő Intézk
mérőszekrény

356/38

14 fm
KPE 160 1x7,5, 3x4/m
-zöldszávon: 6,5 fm
-út keresztezés átvágással: 7,5

út szegély (10cm)

út

fásor

beton út

47,5 fm
KPE 160 3x2 fm
zöldszávon

beton út

épület

ÖLDKÁBELES HÁLÓZAT
) 0,6/1 KV (AL)
SZ: 14,0,5 FM
0,8 M
ÜTSZEGÉLY MELLETT